


# Anschlussplan AC-10a mit Leser Oris

Beispiel mit Ethernet-Kommunikation, Notstrom, Türrückmeldung

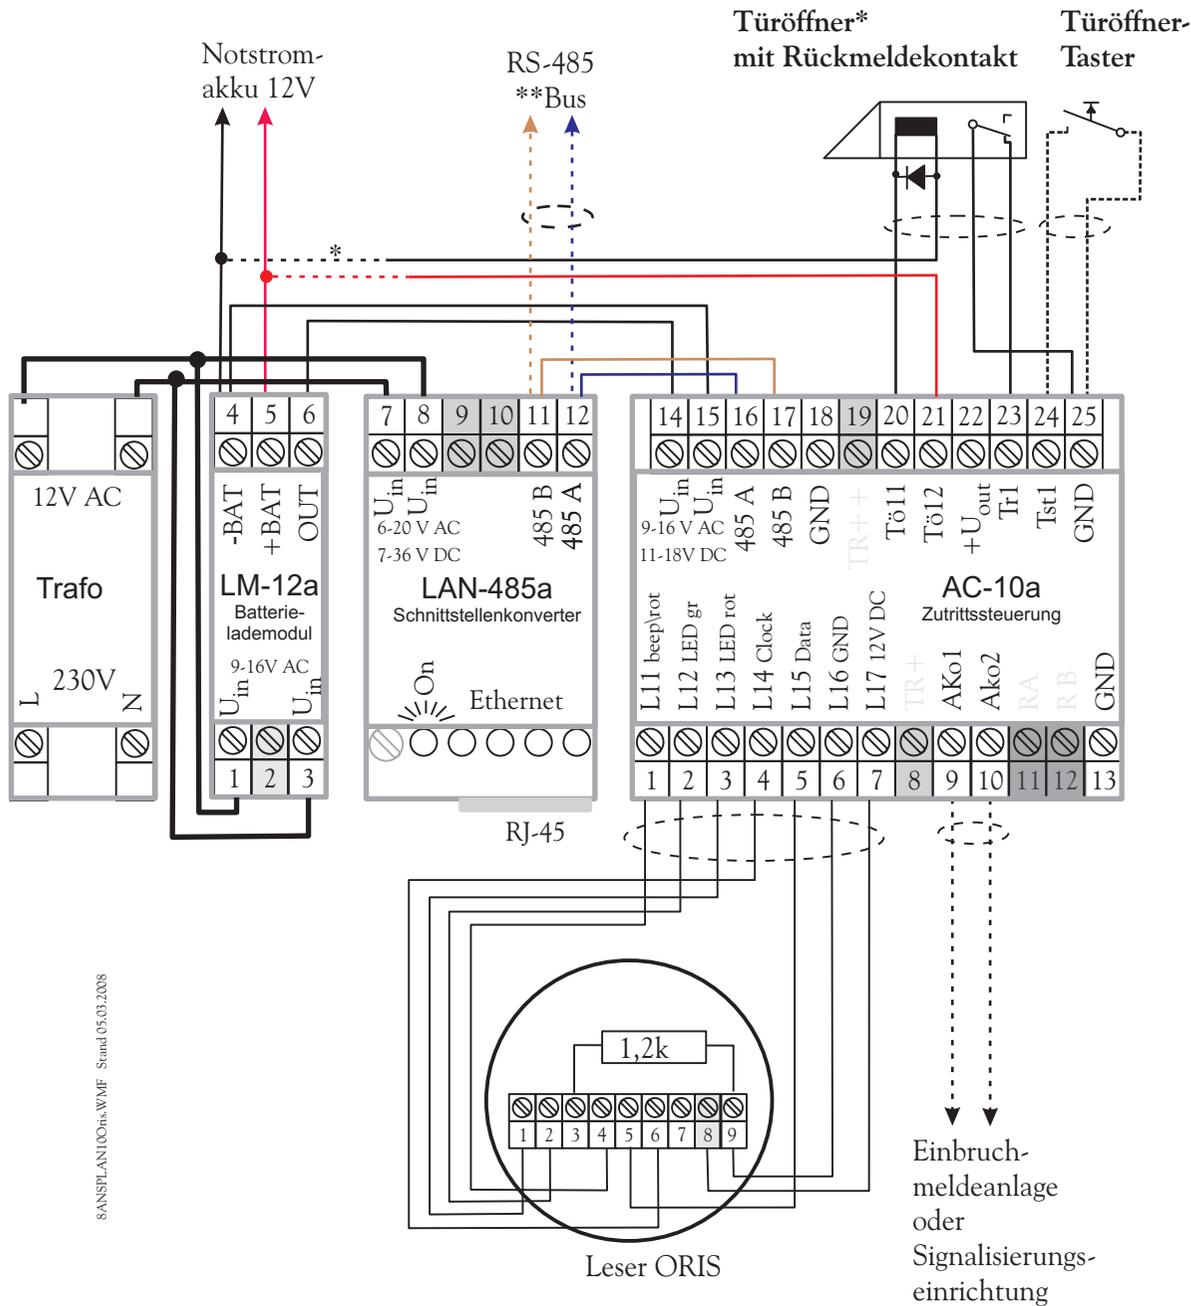

\* Bei Türöffnern ohne Rückmeldekontakt verbinden Sie die Kontakte 23 und 25.

Nur Türöffner mit einer Nennspannung von 12 V DC und maximal 250 mA Stromaufnahme können, wie in diesem Klemmbeispiel zu sehen, über das Batterielademodul mit Strom versorgt werden. Alle anderen brauchen eine externe Stromversorgung.

\*\* Es können bis zu 15 weitere Zutrittssteuerungen am RS-485-Bus angeschlossen werden.

Schirme langer Kabel sollten geerdet werden.