


Anschlussplan AC-20 mit Leser Oris

Beispiel mit RS-485-Kommunikation, Notstrom, Tür1 mit Rückmeldung, Tür2 ohne Rückmeldung

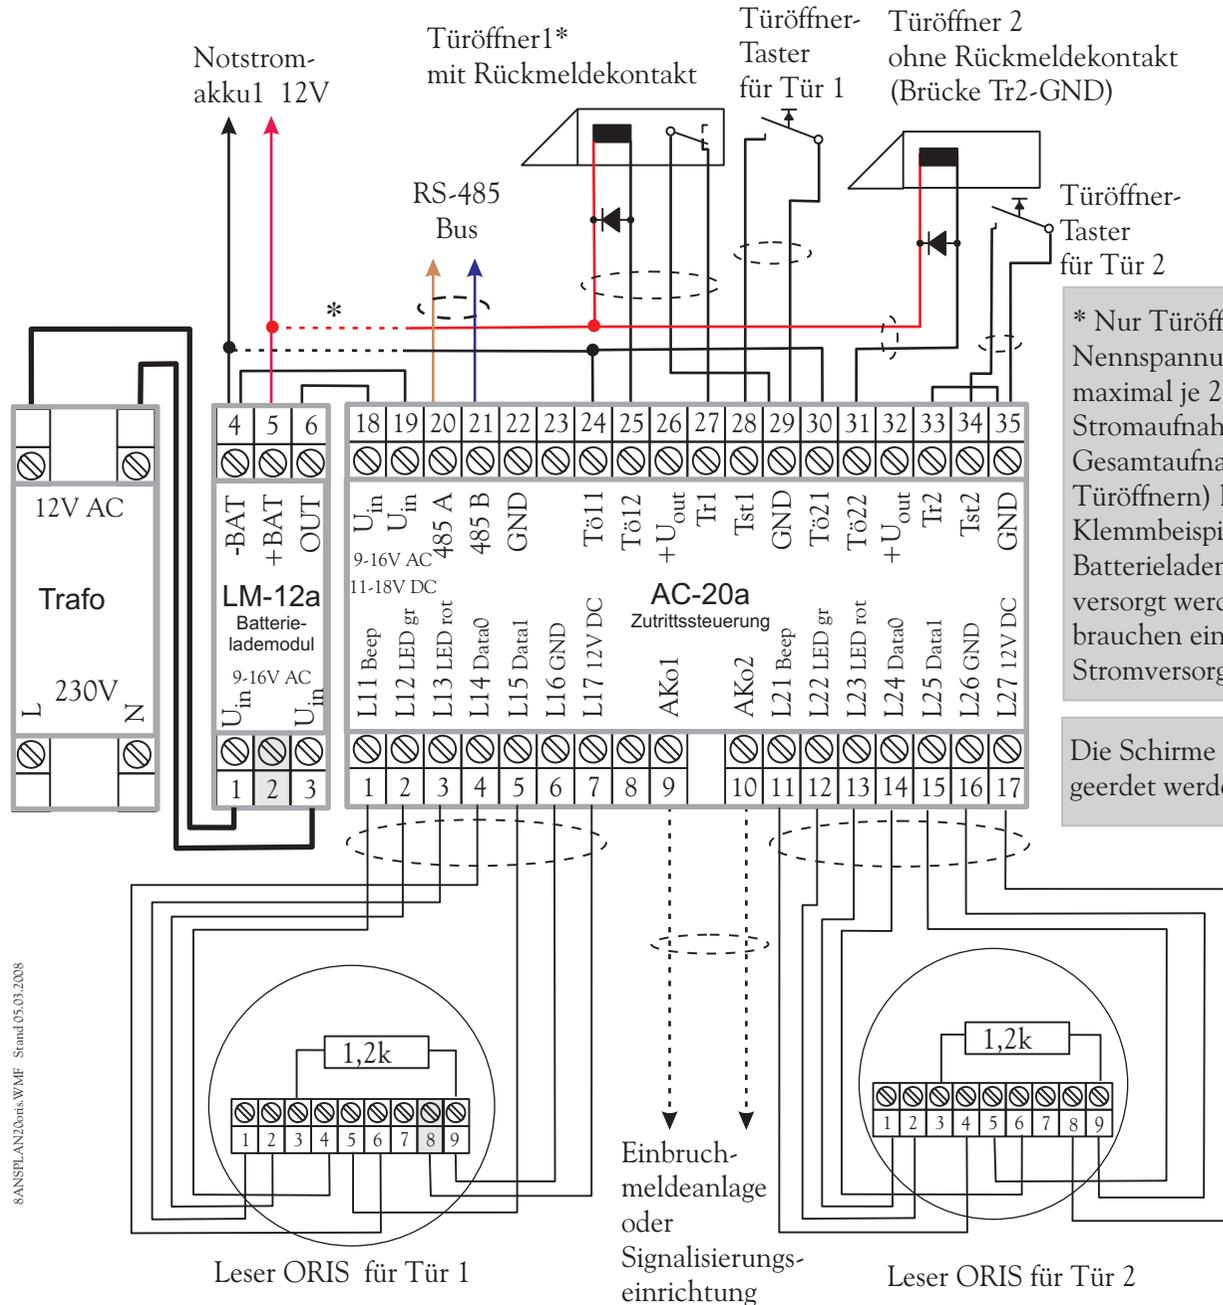

* Nur Türöffner mit einer Nennspannung von 12 V DC und maximal je 250 mA Stromaufnahme (500 mA Gesamtaufnahme bei 2 Türöffnern) können, wie in diesem Klemmbeispiel zu sehen, über das Batterielademodul mit Strom versorgt werden. Alle anderen brauchen eine externe Stromversorgung.

Die Schirme langer Kabel sollten geerdet werden.

BANSPLANZornis/WMF Stand 05.03.2008